


LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  
Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.  
Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

RZUT 9 KONDYGNACJI

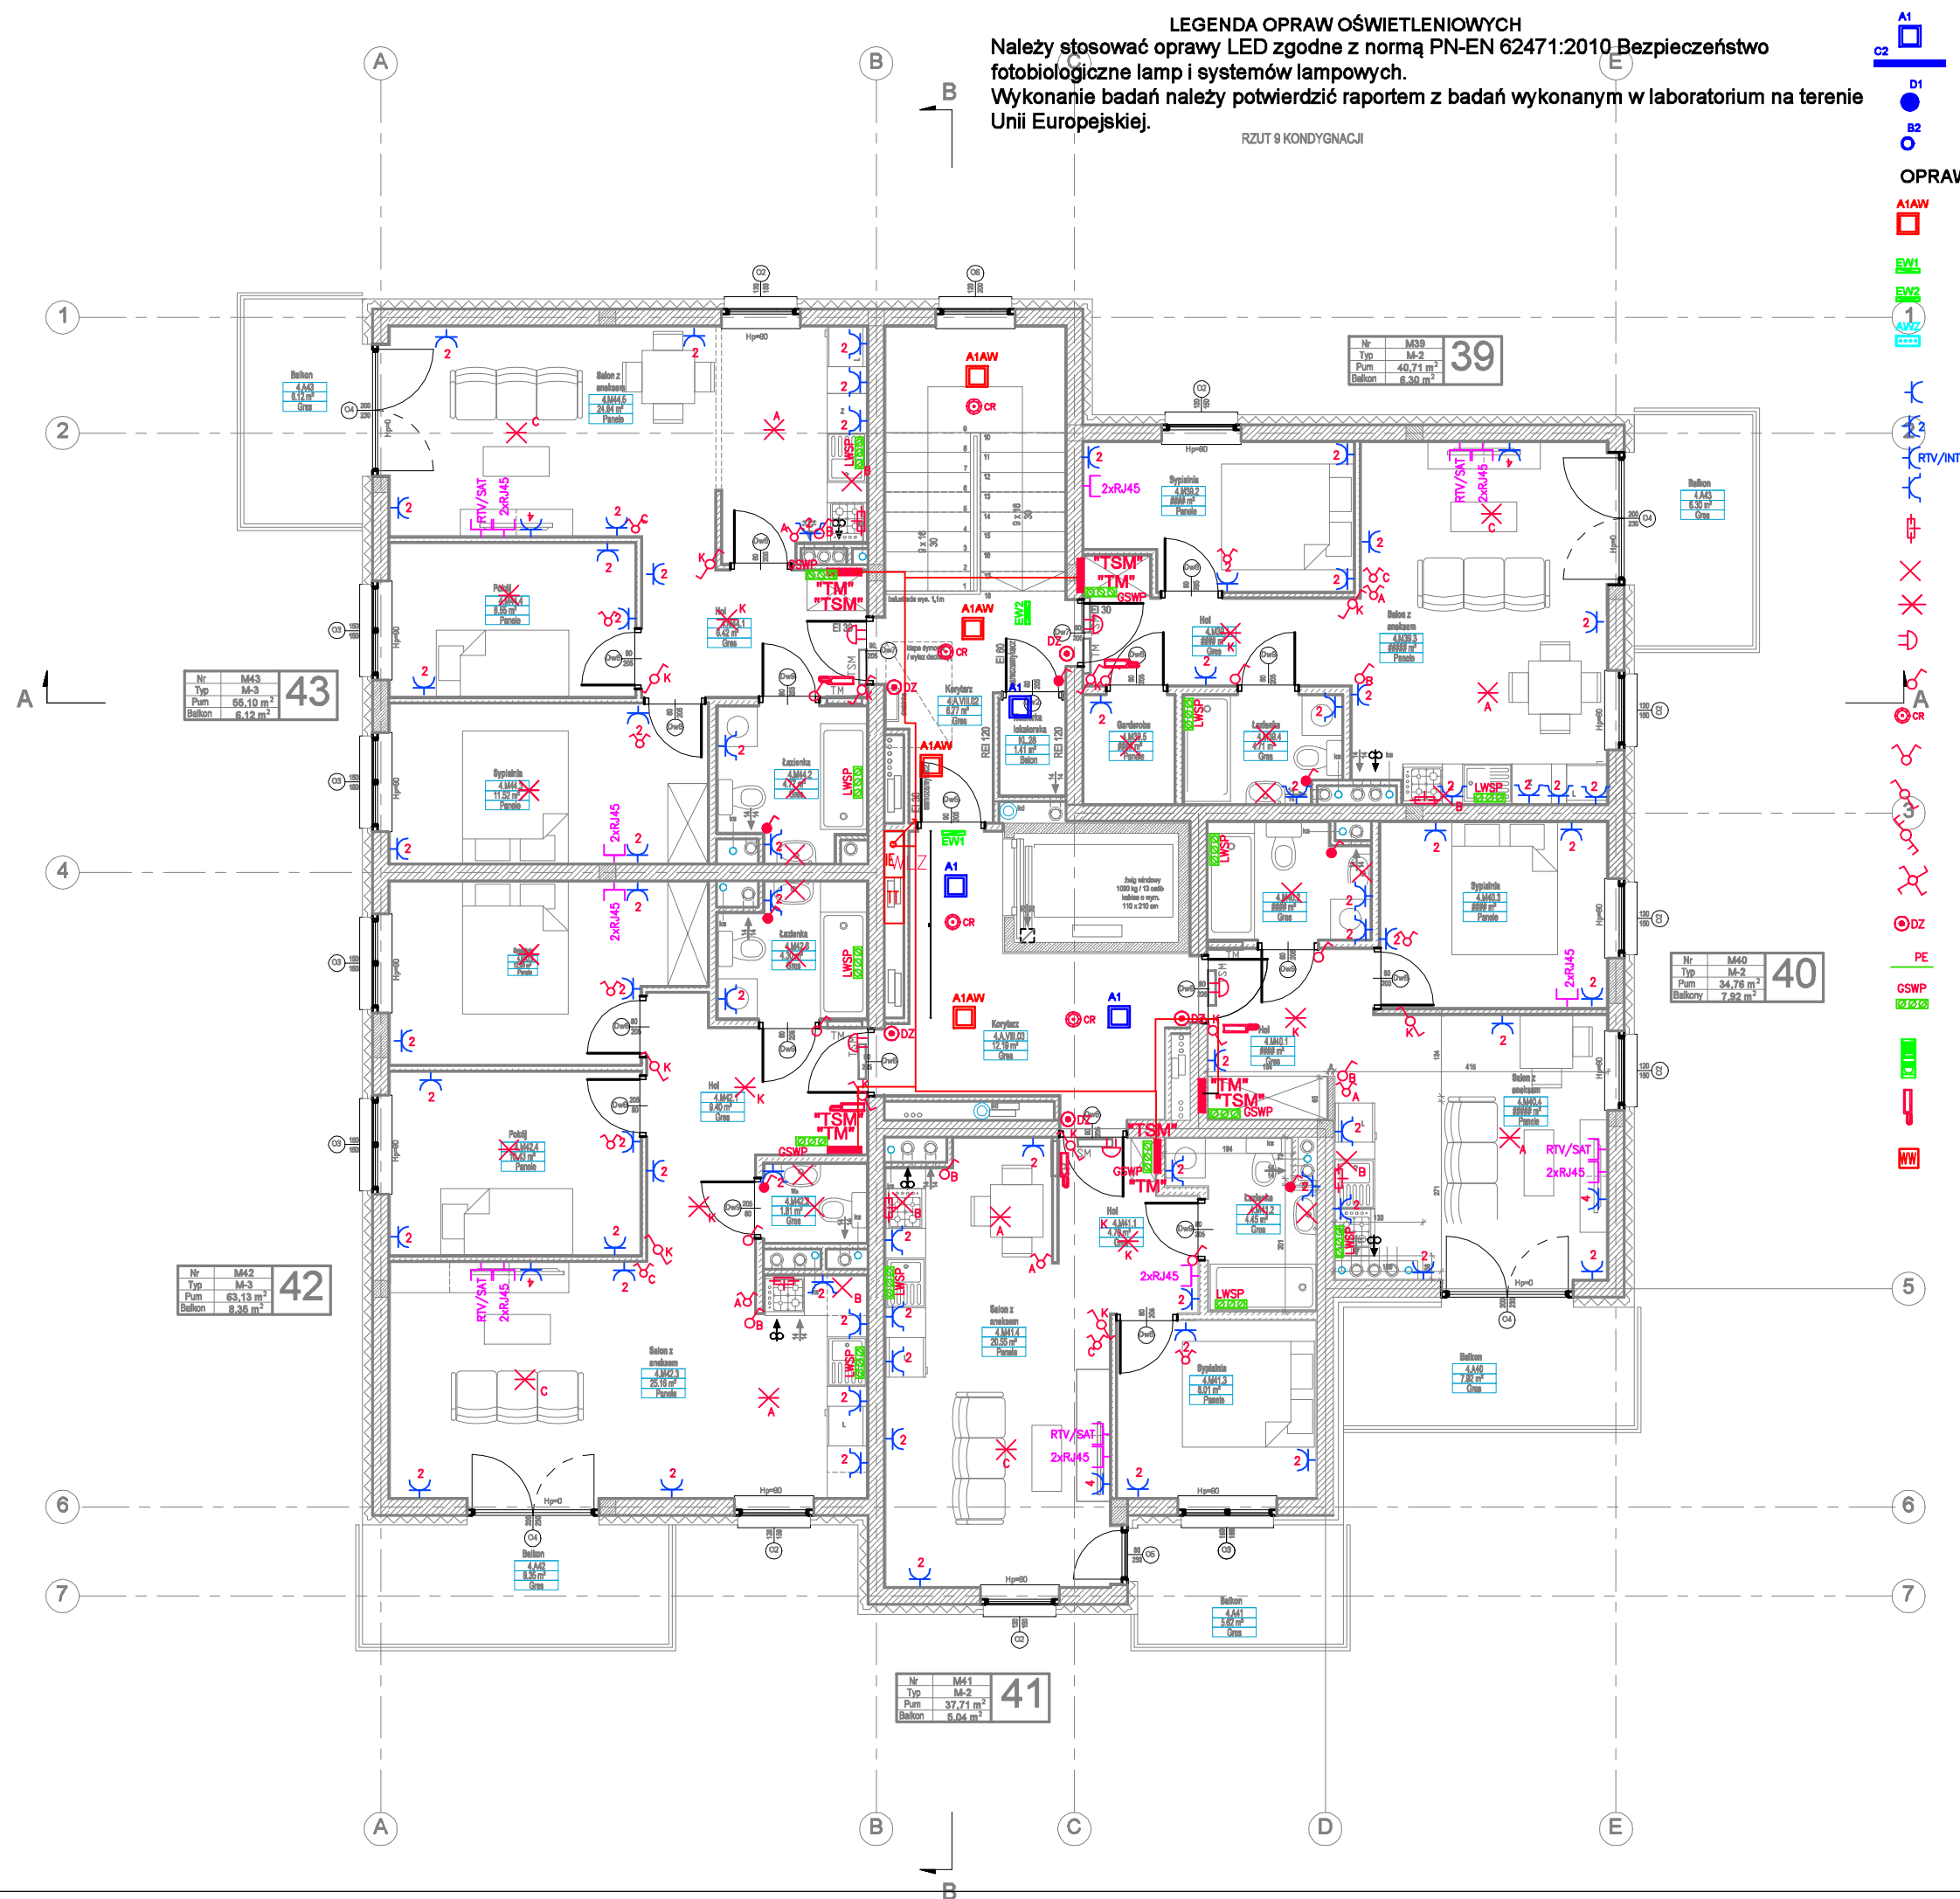

- Oprawa oświetleniowa nt 32W IP44 .  
Oprawa oświetleniowa nt 49W IP66 .  
Oprawa oświetleniowa nt 16W IP65 .  
Oprawa oświetleniowa nt 24W IP65 .  
OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE Z AUTOTESTEM  
Oprawa oświetleniowa AW 32W VWD IP44 .  
Oprawa kierunkowa 1,2W .  
Oprawa kierunkowa 1,2W .  
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego zewn IP65 .

- Gniazdo ogólne IP20
- Gniazdo ogólne podwójne IP20
- Gniazdo telewizyjne, Internet
- Gniazdo ogólne IP44
- Puszka 3-fazowa n/t IP44h= 0,3m oraz zasil okap 2.2m
- Wypust 3x1,5mm do oprawy IP20
- Wypust 4x1,5mm do oprawy IP20
- Wypust dla dzwonka
- Łącznik pojedynczy p/t IP20
- czujka ruchu
- Łącznik świecznikowy p/t IP20
- Łącznik schodowy p/t IP20
- Łącznik schodowy podwójny p/t IP20
- Łącznik krzyżowy
- Przycisk dzwonkowy
- Połączenie wyrównawcze
- Główna szyna wyrównnia potencjałów
- Panel zewnętrzny domofonu przy wejściu do budynku
- Domoфон wewnątrz mieszkania
- Domoфон wewnątrz mieszkania

PT	ELEKTRYKA	Architektura i Budownictwo <b>Greg project</b> Grzegorz Michalski ul. S. Borodzieja 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności elektrycznej: <b>mgr inż. Radosław Malinowski</b> upr. nr SLK/9471/PBE/21 w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej		Pięczęć, podpis:
Sprawdzający w specjalności elektrycznej: <b>mgr inż. Marcin Glinka</b> upr. nr SLK/9475/PWBE/21 w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej		Pięczęć, podpis:
Temat projektu:	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z zagospodarowaniem terenu (dojazd, wiaty śmietnikowe, plac zabaw, miejsca parkingowe i zielen) oraz infrastrukturą techniczną (przyłącza: wod. – kan., sanitarne, deszczowe, sieci ciepłej, energetycznej, teletechnicznej), realizowanego osiedla mieszkaniowego „WIDOK II” - ETAP III budynek nr 5	
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul. Klonowa 5, 23 -204 Kraśnik	
Adres inwestycji:	ul. Popiełuszki 17, działka ewid. nr 226/5	
Nazwa rysunku:	PIĘTRO VI - INSTALACJE EL.	
Numer projektu	Branża: elektryczna	Faza projektu: PT
	Data: 15.07.2023	Skala: 1:100
	Numer rysunku: E-03	