


PLATVA SCHODOWA 1

DATE \_\_\_\_\_


• 6 •

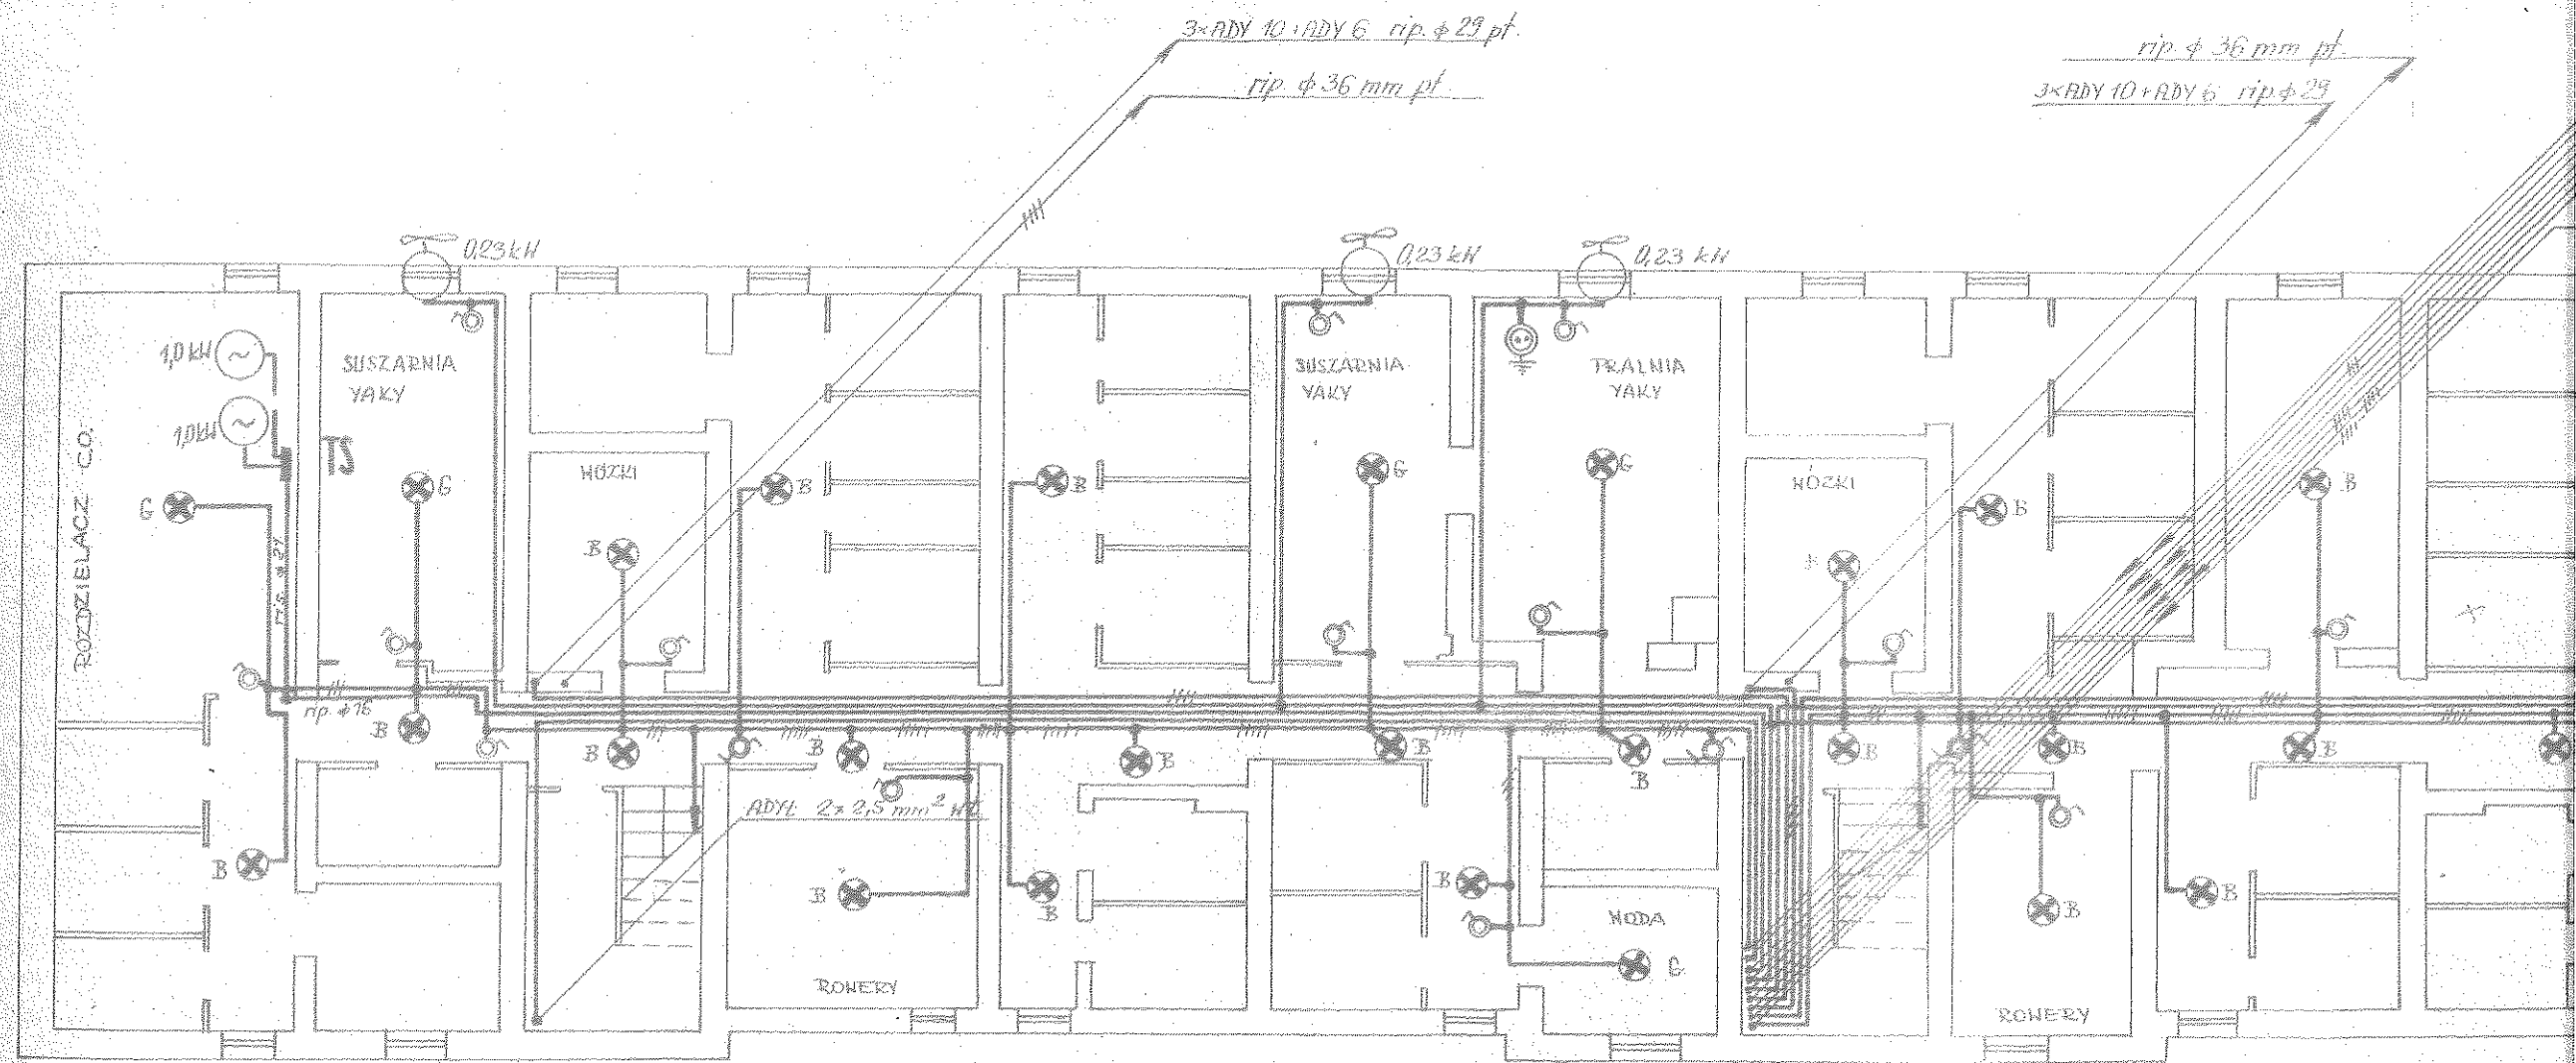


KLATKA SCHODOWA 1

KLATKA SCHODOWA 2

RZUT PIWNIC 1:100

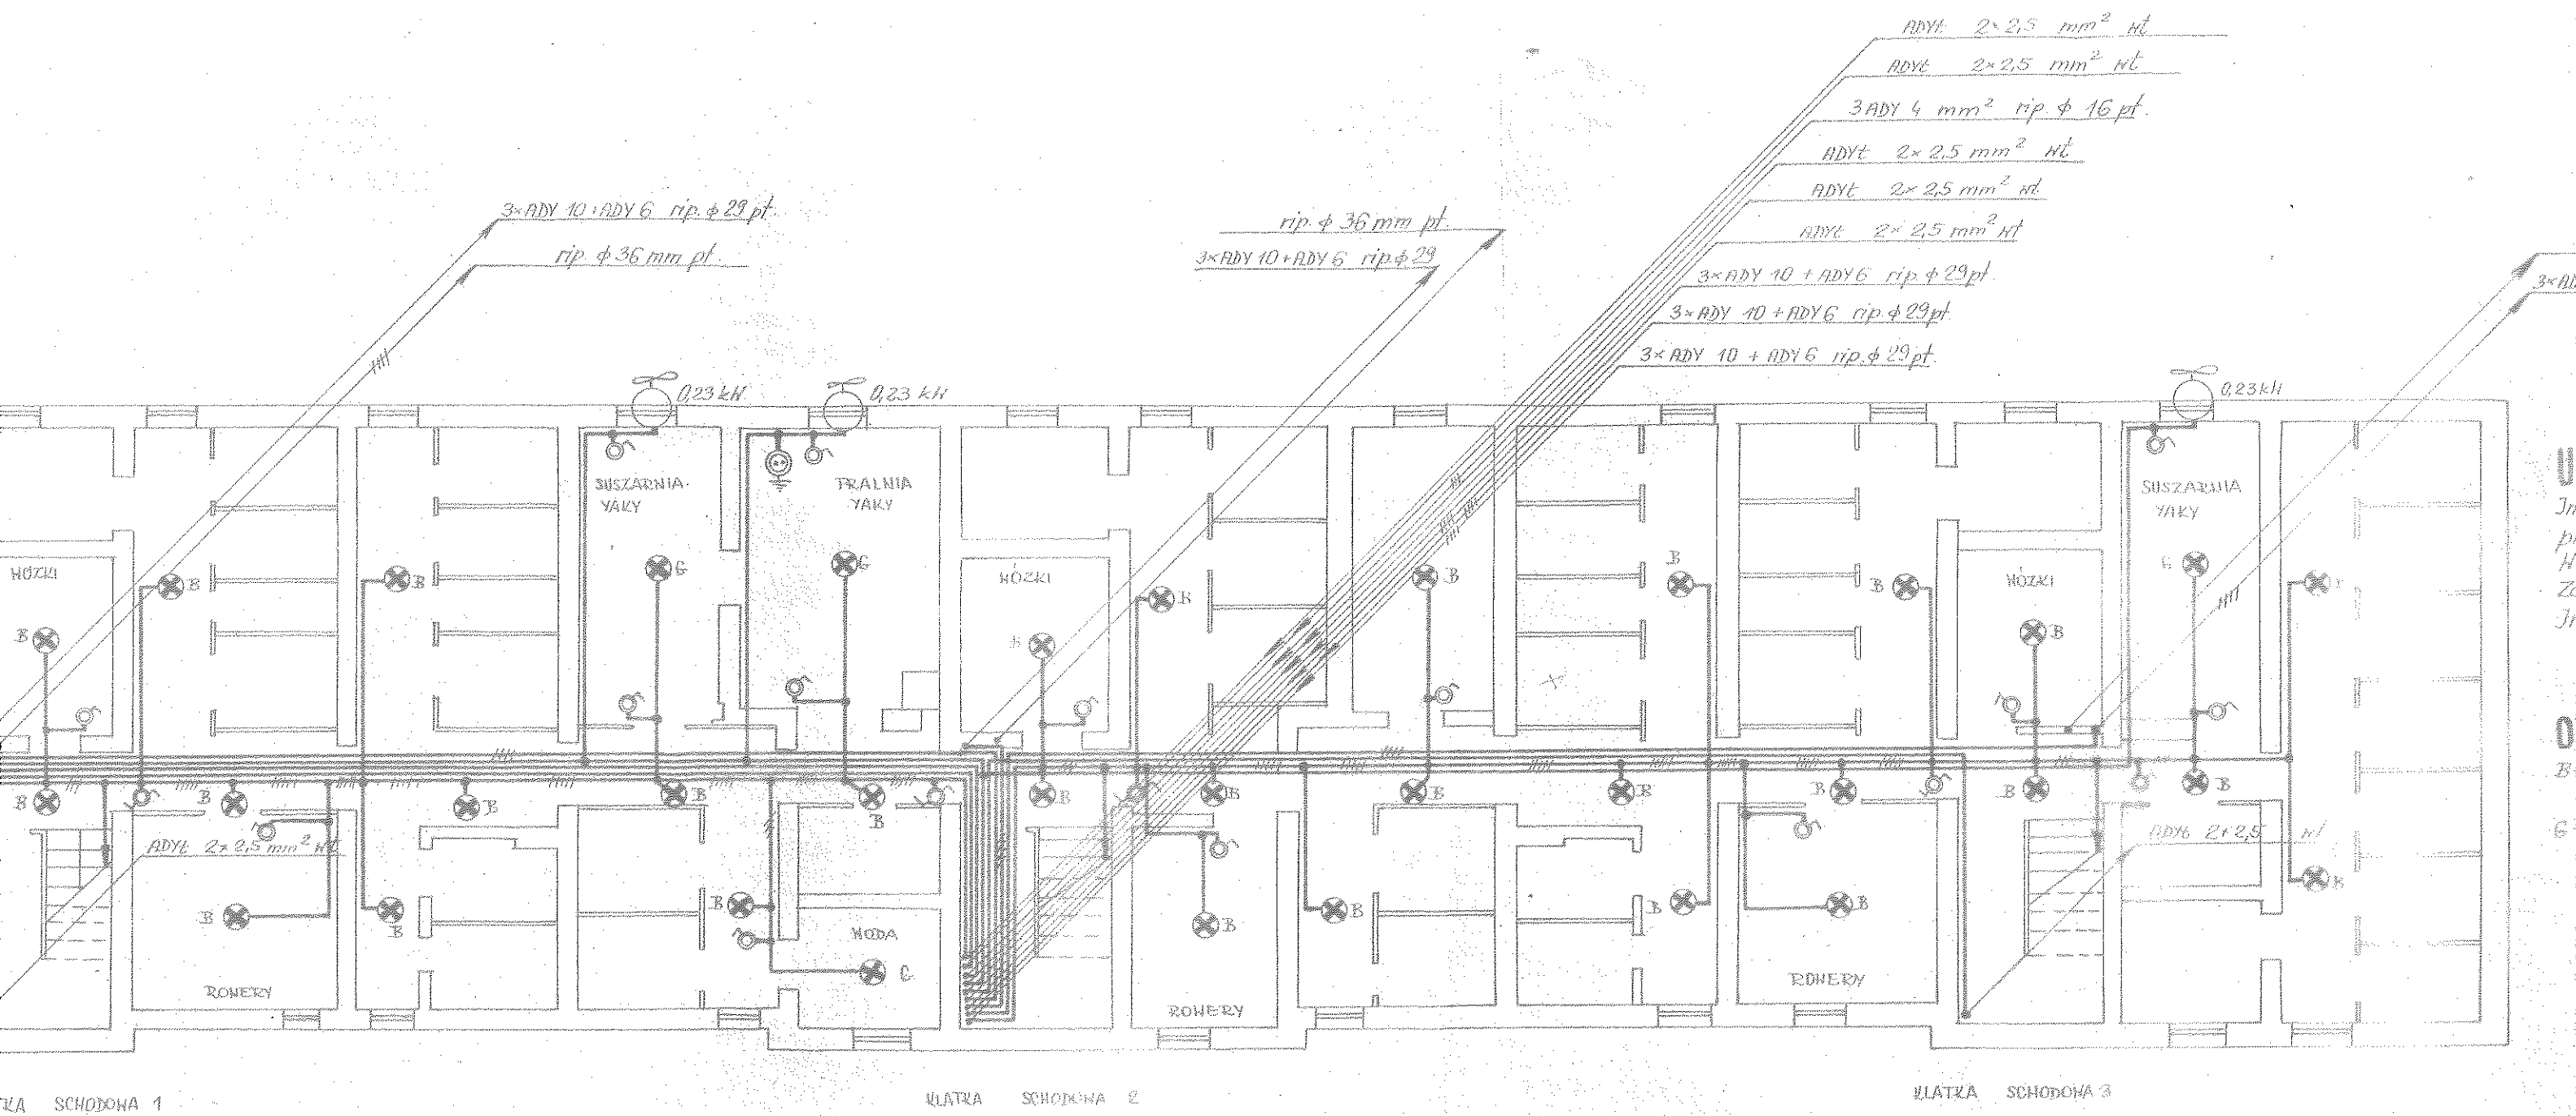



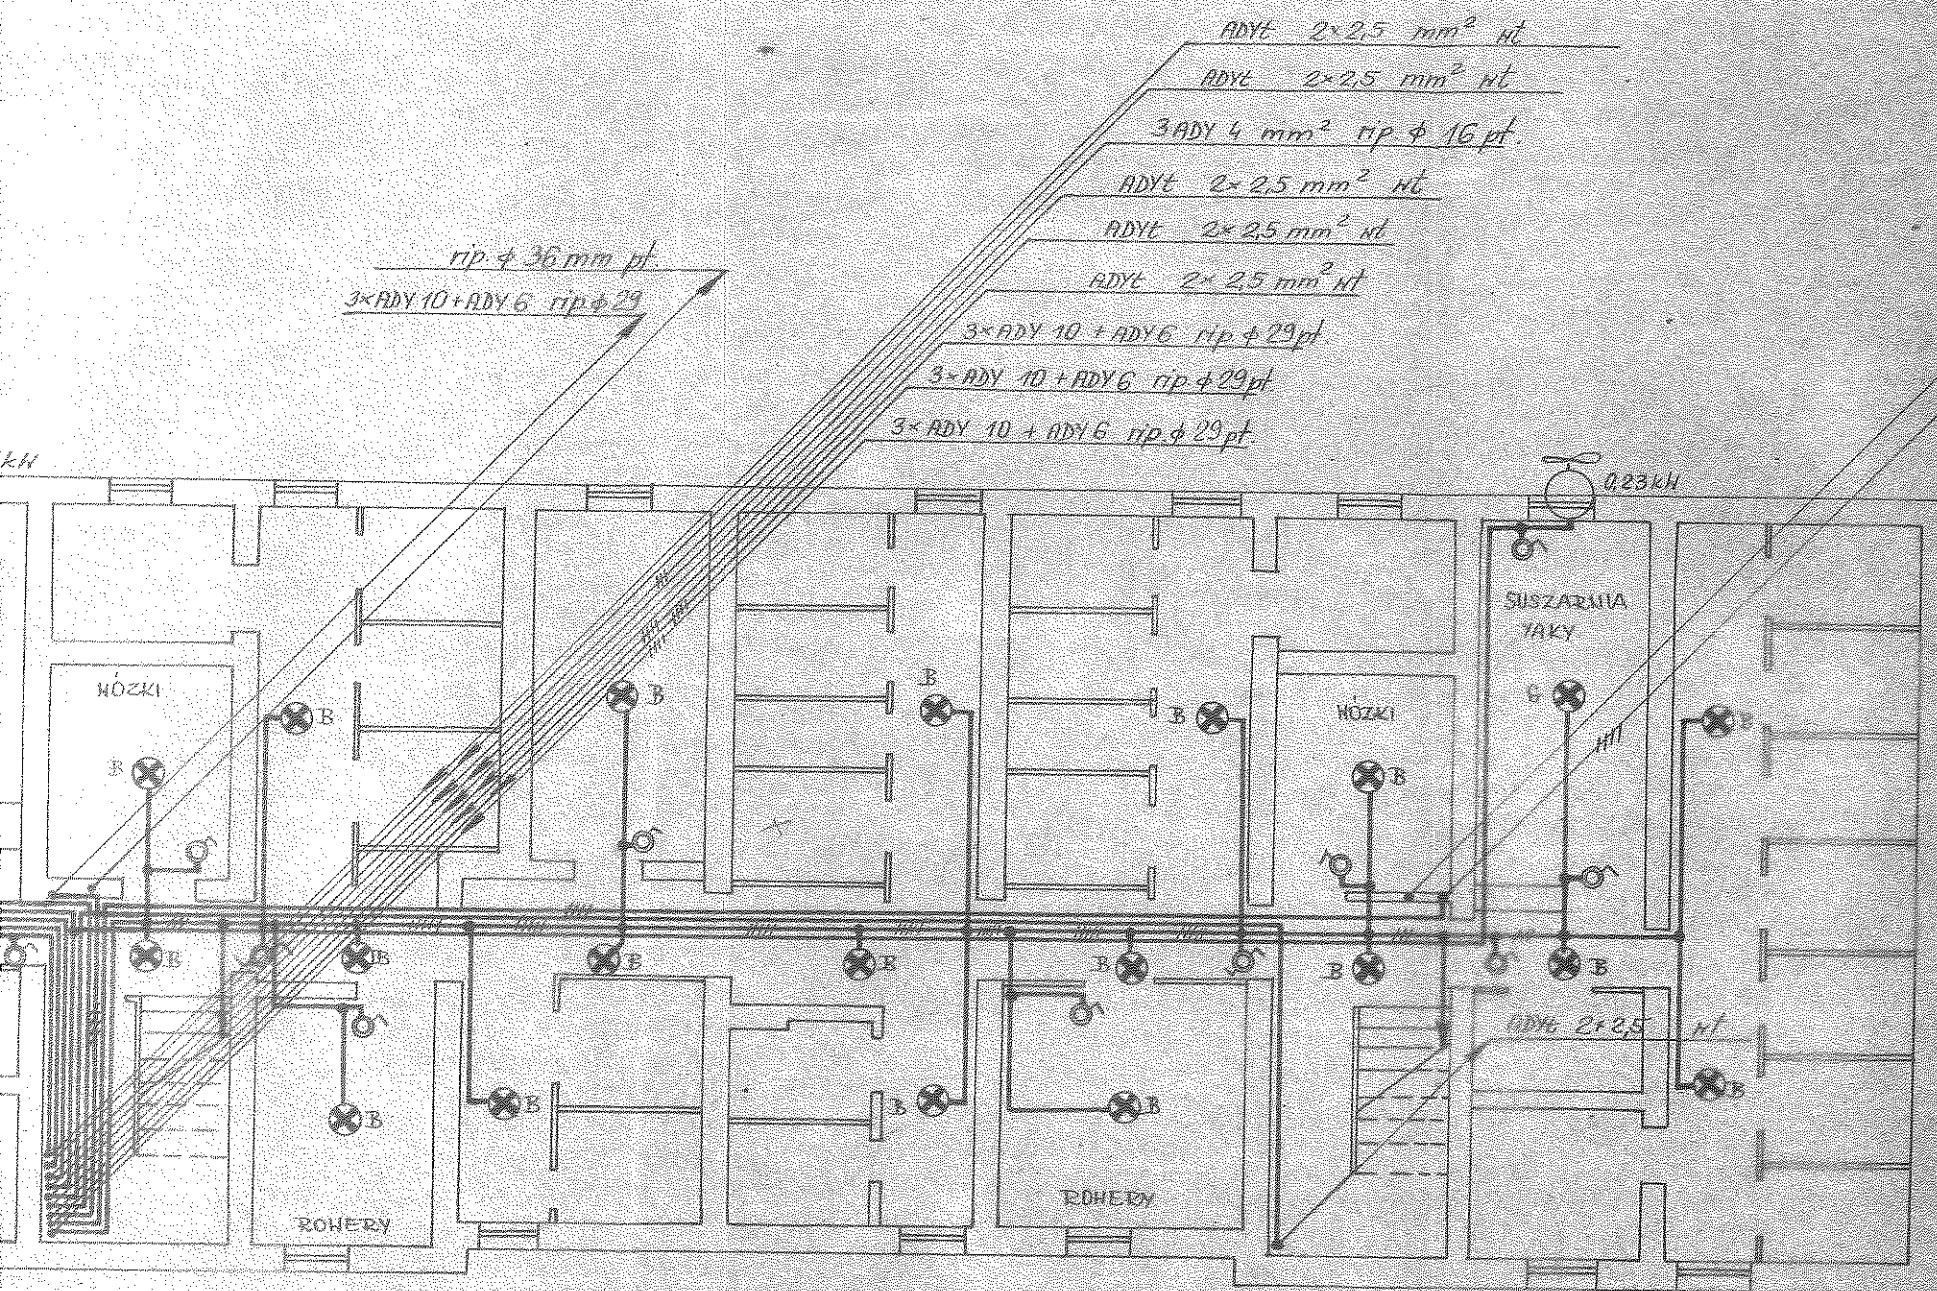

## UWAGI

Instalację oświetleniową w korytarzach piwnic wykonać przewodem ADYT 2(3) x 2,5 mm<sup>2</sup> Nt.  
W pralni, suszarniach, przyłączu wody, rozdzielni C.O. TAKY  
Zasilenie rozdzielni TS - wykonać przewodem 3ADY 4 r.p. φ 16 pt.  
Instalację uziemienia ochronnego wykonać drutem Fe φ 2 mm<sup>2</sup> ocynk.

## OPRAWY

B - 283700 - oprawa porcelanowa prosta szczelna 60W z kloszem podłużnym bezb. do zawieszania  
G - 283711 - oprawa porcelanowa prosta szczelna do 100W z kloszem podłużnym bezb. do nakręcenia

KUCHNIA SCHODOWA 2

KUCHNIA SCHODOWA 3

Budynek mieszkalny  
Dzielnica mieszkaniowa - Krasnik Fabr.  
Proj. techn. inst. elektr. - piwnice

Projektant inż. Z. Gajęński  
Opracował K. Gajęńska

DT-58-62/71  
E-1497  
1:100

Kier. Pracowni inż. S. Loryński

14-1963