


PLATEA 1

DZUT PINNIC

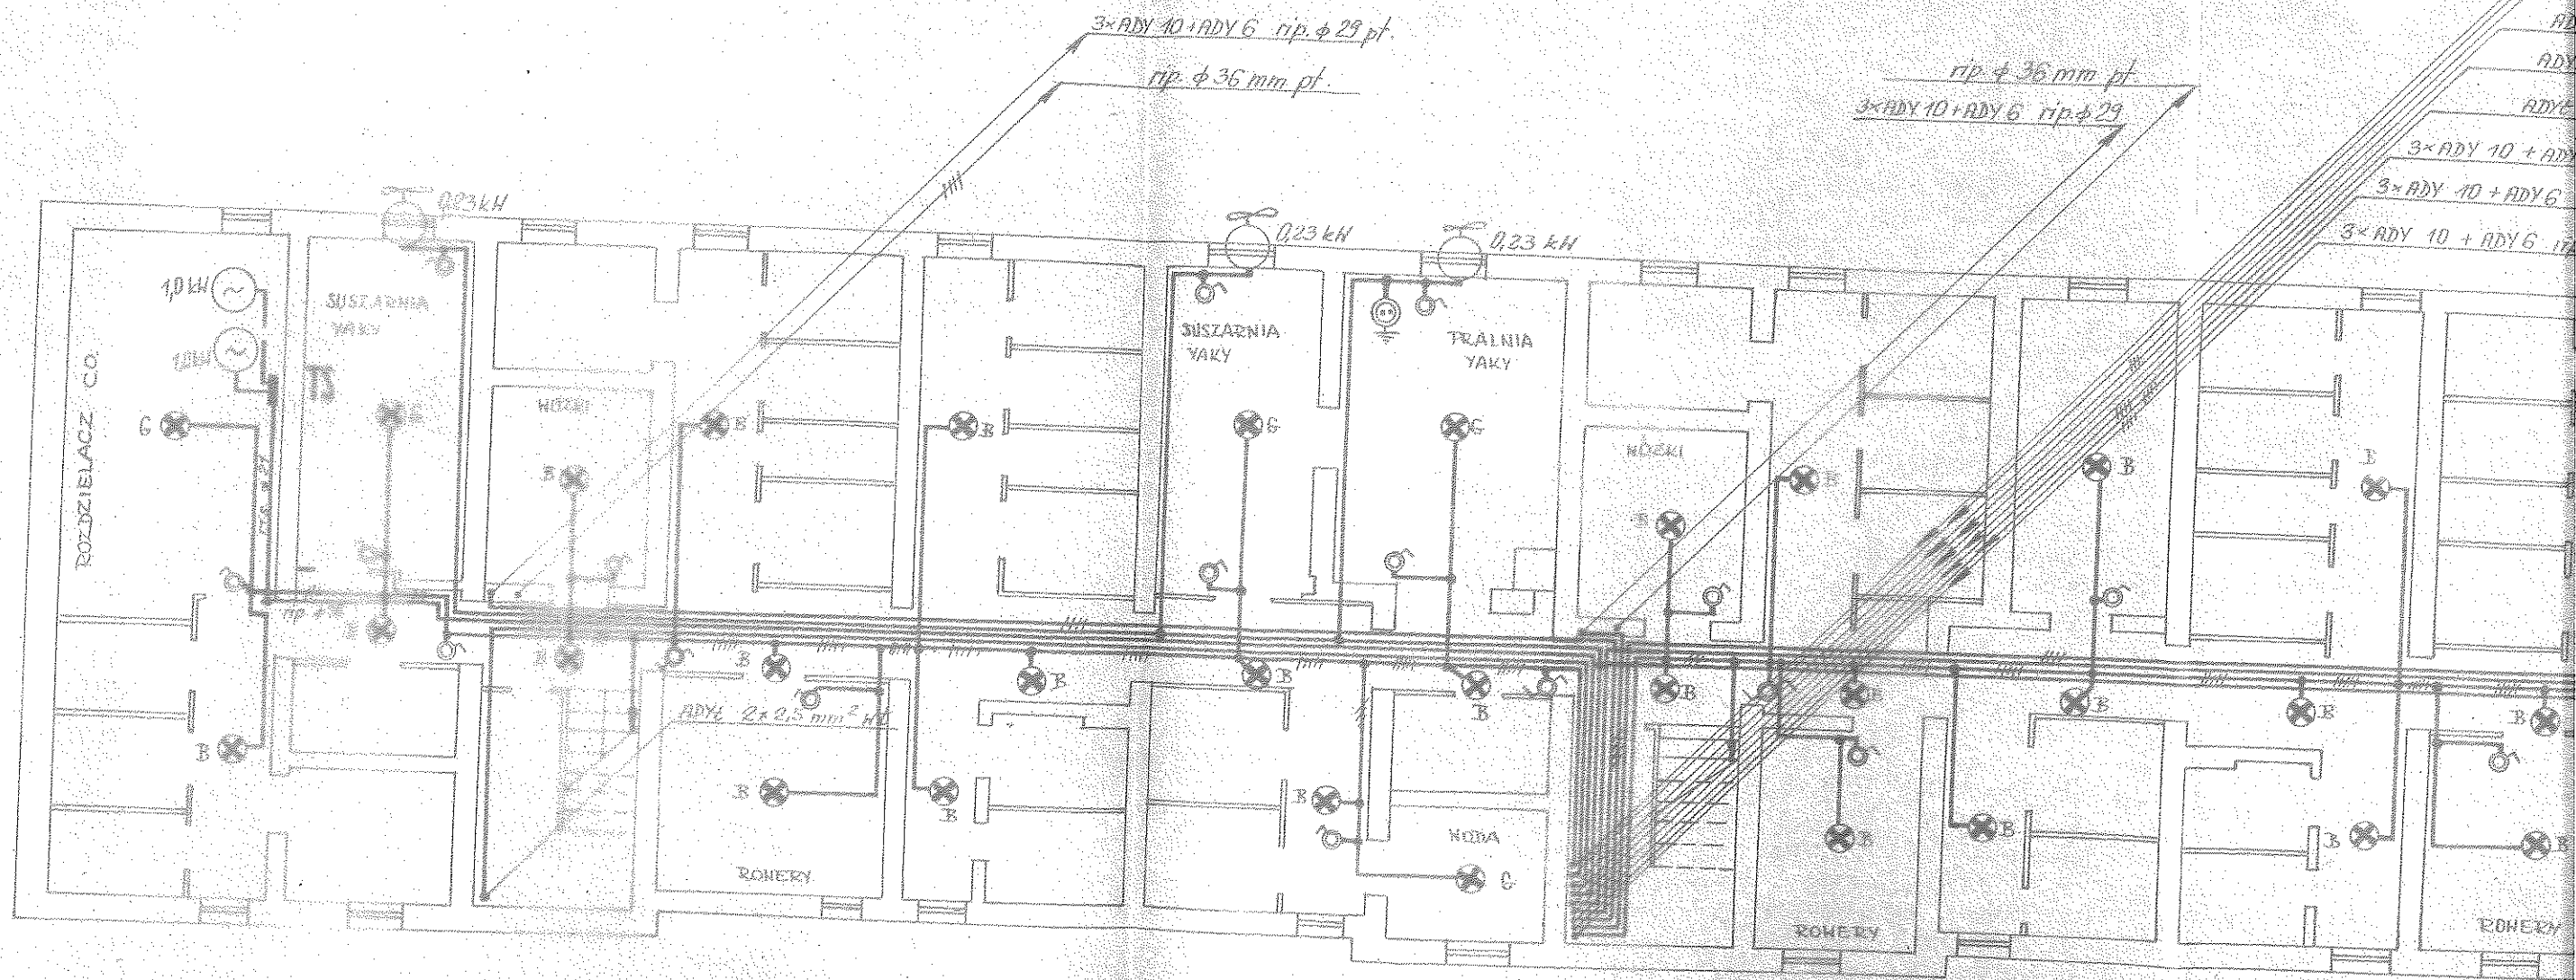


KLATKA SCHODOWA 1

KLATKA SCHODOWA 2

DZUT PIWNIC

1:100

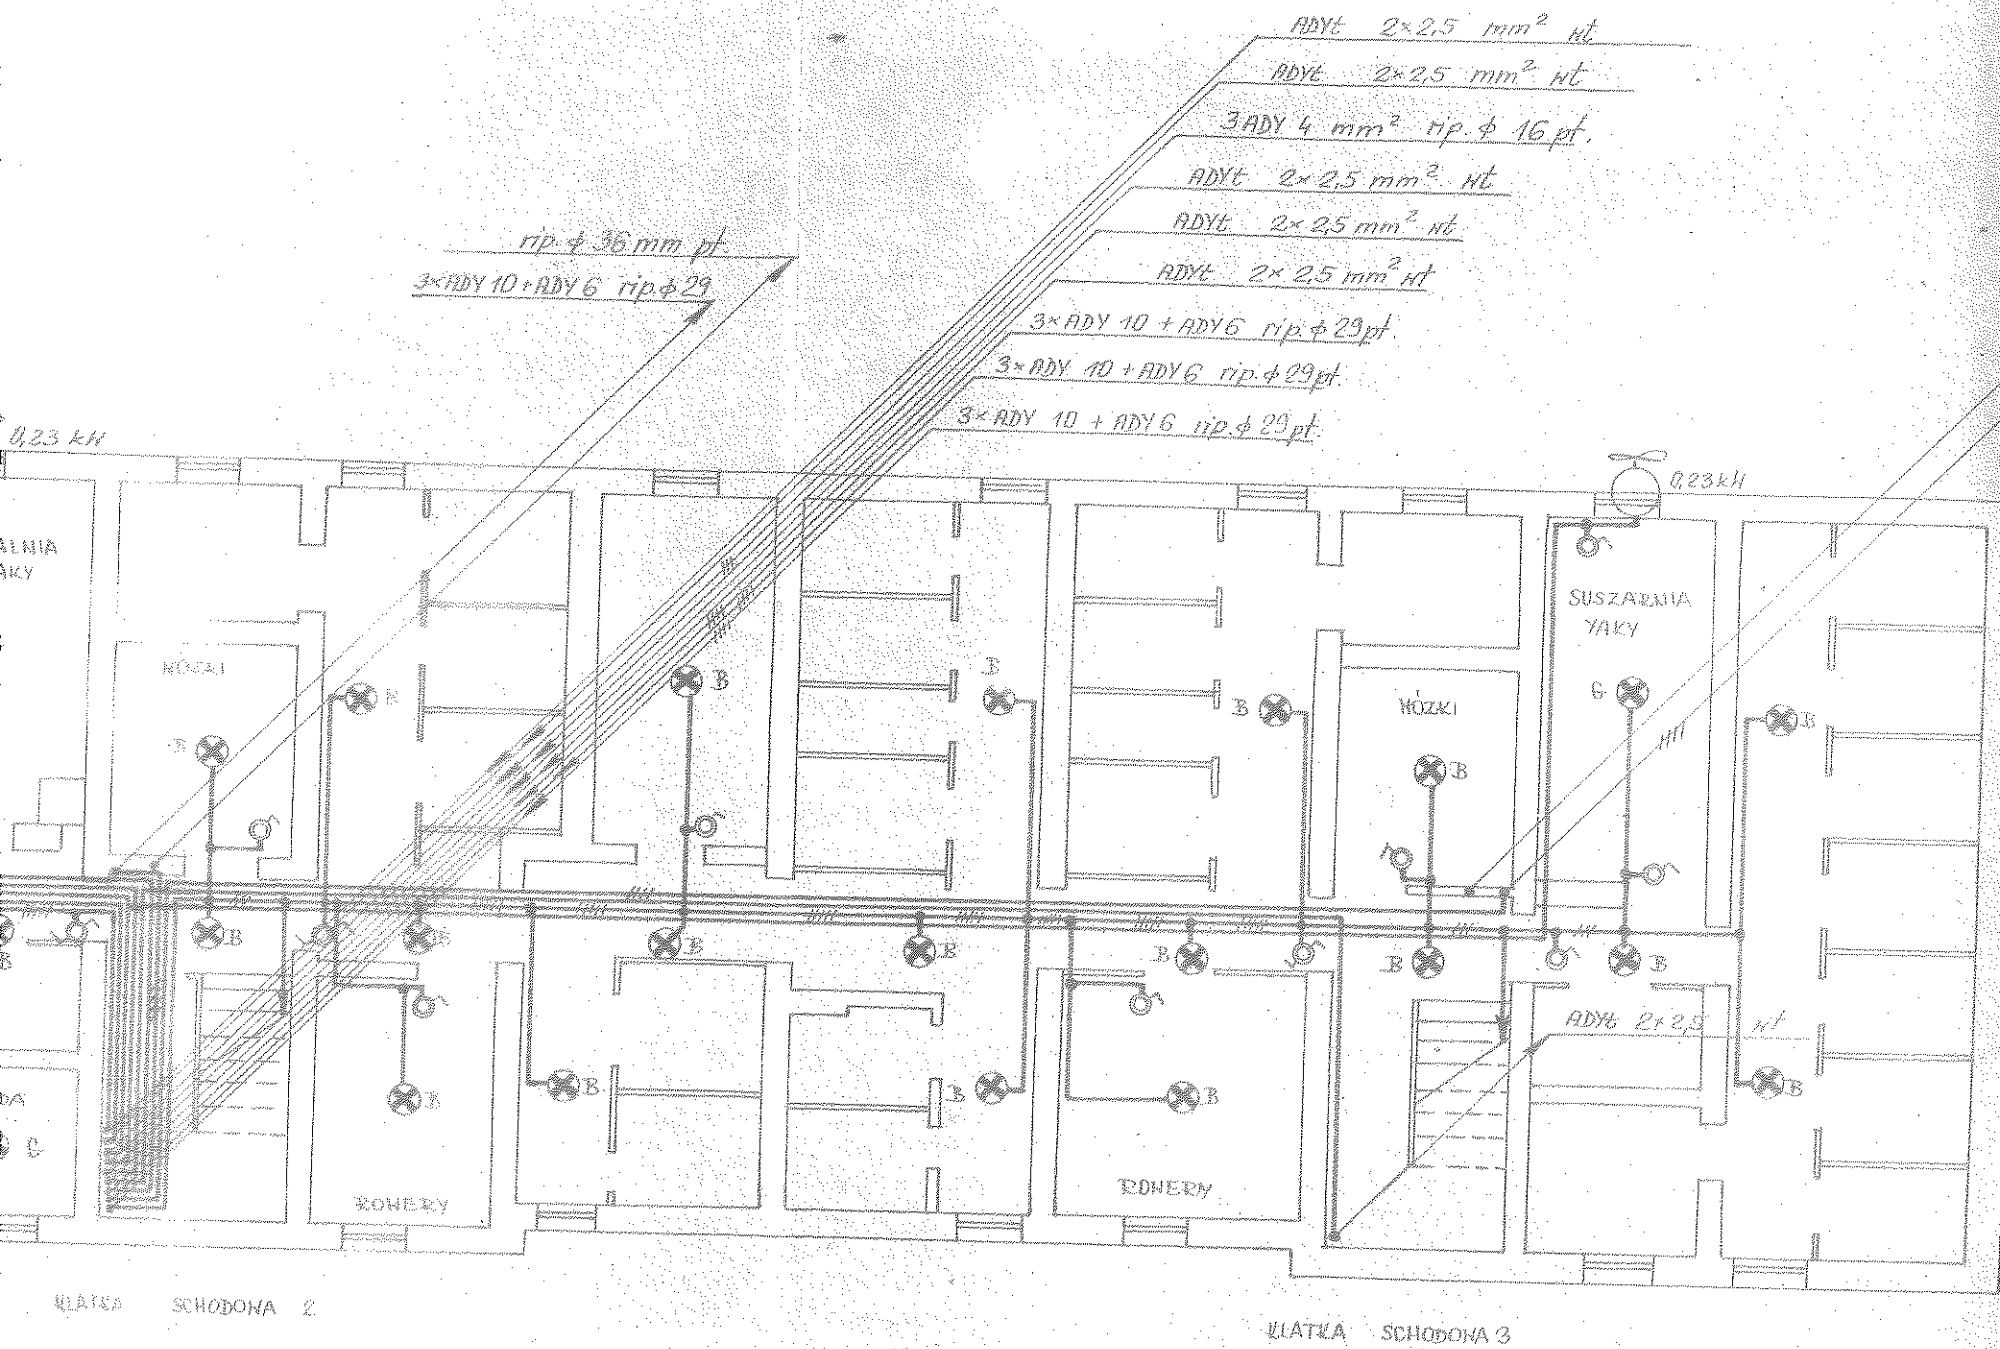

UWAGI

Instalację oświetleniową w korytarzach piwnic wykonać przewodem ADYE 2(3) x 2,5 mm² HT.
 W pralni, suszarniach, przyłączu wody, rozdzielnicach C.O. - YAKY.
 Zasilenie rozdzielni TS - wykonać przewodem 3ADY 4 Hp. φ 16 pt.
 Instalację uziemienia ochronnego wykonać drutem Fe φ 2 mm² ocynk.

OPRĄWKI

- B-283700 - oprawa porcelanowa prosta, szczelna 60W z kloszem podłużnym bezb. do zamknięcia.
 G-283701 - oprawa porcelanowa prosta, szczelna do 100W z kloszem podłużnym bezb. do nakręcenia.

Budynek mieszkalny
 Osiedle mieszkaniowe - Krasnik Fabr.
 Proj. techn. inst. elektr. - piwnice

Projektant inż. Z. Gajewski
 Opracował K. Gajewska

Kier. Pracowni inż. S. Leciński

DT-58-67/11

E-1651/

1:100