Budynek wielorodzinny ul. Dekutowskiego 7
Schemat blokowy inst. el.-moduły powtarzalne
Moduł I - klatka I i II
Moduł II - klatka III i IV
Moduł III - klatka V i VI

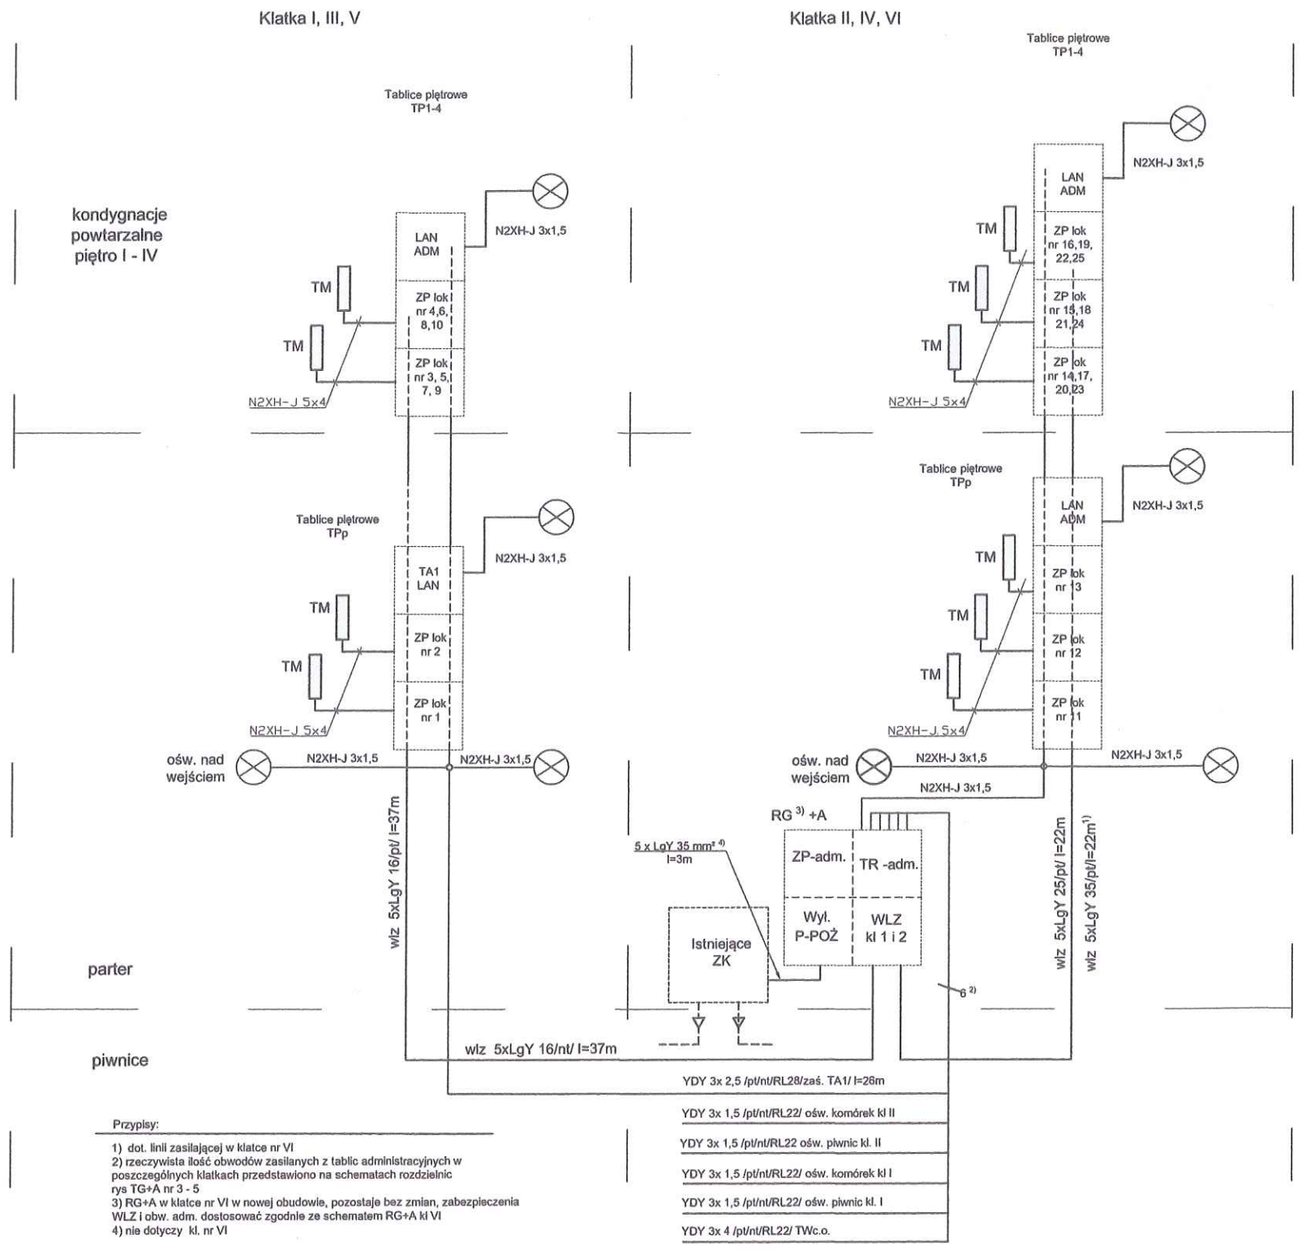

Przypisy:

1) dot. linii zasilającej w klatce nr VI
2) rzeczywista ilość obwodów zasilanych z tablic administracyjnych w poszczególnych klatkach przedstawiono na schematach rozdzielnic rys TG+A nr 3 - 5
3) RG+A w klatce nr VI w nowej obudowie, pozostaje bez zmian, zabezpieczenia WLZ i obw. adm. dostosować zgodnie ze schematem RG+A kl VI
4) nie dotyczy kl. nr VI

TM - tablice rozdzielcze mieszkaniowe

Tablice TM nie podlegają przebudowie, zasilić przewodami kabelkowe 5 x 4mm² o klasie reakcji na ogień B2ca,s1b, d1,a1. układanymi pod tynkiem

TP - tablice piętrowe

Tablice w typowych obudowach OSW 44

WLZ na klatkach schodowych układać w bruzdach zakrytych płytami g-k grubości min. 2 x 15 mm, EI60.

ośw. klatek schodowych realizować za pomocą lamp/plafonier LED 15-18 W z czujnikiem zmierzchu i ruchu, zasilić przewodami bezhalogenowymi o przekroju 3x1,5mm²

Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC ul. Klonowa 5, 23-204 Kraśnik		
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Adres:	23-204 Kraśnik, ul. Dekutowskiego 7 dz. nr ewid. Obręb		
Tytuł rys.:	Schemat blokowy zasilania budynku		Nr rys. E1
Faza:	Projekt techniczny - dokumentacja remontowa		Branża: Elektryczna
Zespół autorski:	Opracował: mgr inż. Krzysztof Jargiło	Projektował:	Sprawdził: Data: 04. 2022 Skala: