


RZUT PIWNIC
1 : 125

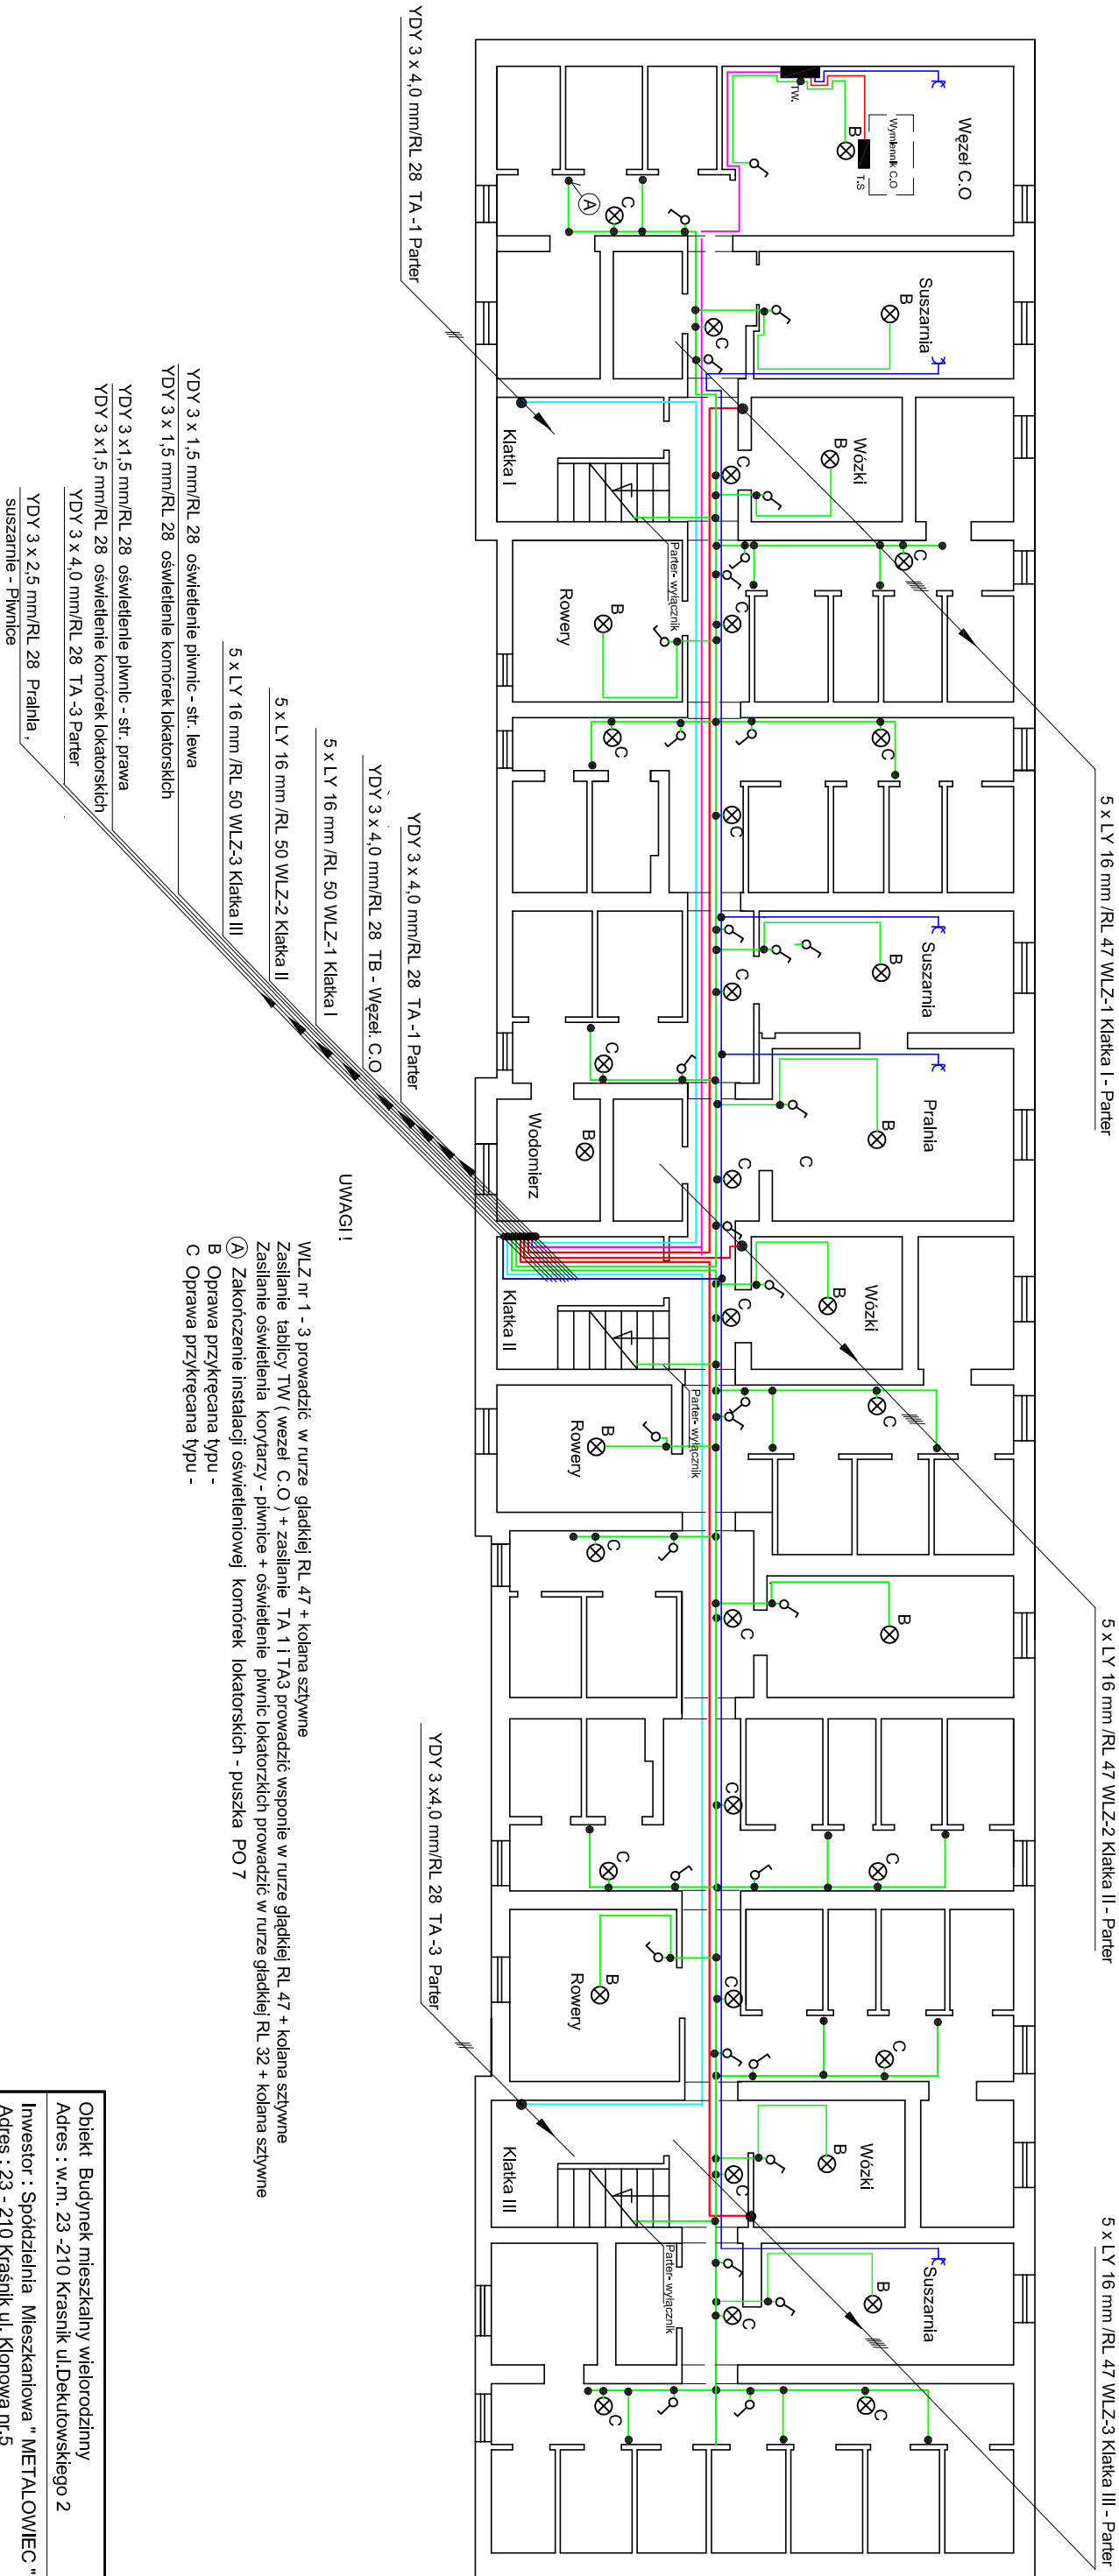

- UWAGI !
- WLZ nr 1 - 3 prowadzić w rurze gładkiej RL 47 + kolana sztywne
Zasilanie tablicy TW (węzeł C.O) + zasilanie TA 1 i TA3 prowadzić wspólnie w rurze gładkiej RL 47 + kolana sztywne
Zasilanie oświetlenia korytarzy - piwnice + oświetlenie piwnic lokatorskich prowadzić w rurze gładkiej RL 32 + kolana sztywne
- (A) Zakończenie instalacji oświetleniowej komórek lokatorskich - puszka PO 7
B Oprawa przykręcana typu -
C Oprawa przykręcana typu -

- YDY 3 x 1,5 mm/RL 28 oświetlenie piwnic - str. lewa
YDY 3 x 1,5 mm/RL 28 oświetlenie komórek lokatorskich
YDY 3 x 1,5 mm/RL 28 oświetlenie piwnic - str. prawa
YDY 3 x 1,5 mm/RL 28 oświetlenie komórek lokatorskich
YDY 3 x 4,0 mm/RL 28 TA -3 Parter
YDY 3 x 2,5 mm/RL 28 Pralnia ,
suszarnia - Piwnice

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny	
Adres : w.m. 23 -210 Krasnik ul.Dekutowskiego 2	
Inwestor : Spółdzielnia Mieszaniowa " METALOWIEC "	
Adres : 23 - 210 Krasnik ul. Klonowa nr.5	
Projektował : Grzegorz Szpakowski	
Upr.nr.1023/LB/90 r	
Skala 1 : 75	Krasnik styczeń 2022 r
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Rys.Nr. 1